

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na obszarze gminy
Ryńsk i gminy Chełmża

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po wszczęciu na wniosek Pana Jarosława Bodulskiego, działającego w imieniu i na rzecz Lightsource Development Polska Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawartym w postanowieniu z dnia 28 maja 2026 r. znak: WOO.4221.286.2025.HN.8, uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2024 r., znak: NNZ.9022.3.4.23.2024, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 września 2024 r. znak: GR.ZZŚ.4901.306.2024.WL i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Orzekam

I. Określam dla Lightsource Development Polska Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża w oparciu o ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Farma fotowoltaiczna Dźwierzno” z sierpnia 2025 r., opracowanym przez Pana Jarosława Bodulskiego, Pana Andrzeja Dziurę, Panią Marię Kilińską, Panią Wioletę Kamińską, Panią Magdalenę Kingę Skuzę, Panią Mirosławę Rybczyńską-Szewczyk i Pana Grzegorza Bistuła-Prószyńskiego.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu fotoogniw o mocy do 265 MW w miejscowościach: Dźwierzno, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo gmina Chełmża oraz Ryńsk i Węgorzyn gmina Ryńsk, w obszarze o małej gęstości zaludnienia. Powierzchnia zajęta przez instalację fotowoltaiczną po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 219,5 ha. Większa część przedsięwzięcia zlokalizowana będzie w gminie Ryńsk, tj. 111,1 ha, natomiast w gminie Chełmża 108,4 ha.

Na farmę fotowoltaiczną składać się będą następujące elementy:


- wolnostojące lub wbijane/wkręcane w ziemię stalowe lub aluminiowe konstrukcje wsporcze dla modułów fotowoltaicznych (w systemie stałym lub nadążnym),
- moduły fotowoltaiczne,

- przekształtniki DC/AC (inwertery/falowniki), przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, umiejscowione na konstrukcjach wsporczych lub w budynkach stacji kontenerowych,
- rozdzielnice polowe niskiego napięcia (nN),
- linie kablowe niskiego napięcia (nN), średniego napięcia (SN), wysokiego napięcia (WN) i najwyższego napięcia (NN),
- linie telekomunikacyjne i światłowodowe,
- zjazdy z dróg publicznych na tereny planowanego przedsięwzięcia,
- odcinki dróg dojazdowych zapewniające dojazd do nieruchomości, na których zlokalizowane będą moduły fotowoltaiczne z istniejącej sieci drogowej,
- wewnętrzne drogi utwardzone kruszywem lub płytami ażurowymi i ścieżki techniczno-eksploatacyjne,
- place manewrowe wraz z miejscami postojowymi,
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe nN/SN,
- stacja transformatorowa SN/WN/NN (stacja GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kontenerem oraz niezbędną zewnętrzną infrastrukturą techniczną,
- stacja RSN (Rozdzielnica Średniego Napięcia),
- stacje rozdzielcze średniego napięcia SN, (złącza kablowe średniego napięcia (SN),
- układy pomiarowo-rozliczeniowe w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- ogrodzenie i oświetlenie terenu,
- instalacja dozoru i monitoringu,
- kontenerowe obiekty utrzymania farmy oraz na części zamienne,
- urządzenia wodne służące zagospodarowaniu wód opadowych oraz roztopowych w granicach farmy fotowoltaicznej,
- inne niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich:


- 1) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie przedsięwzięcia.
- 2) W przypadku prowadzenia prac na potrzeby realizacji inwestycji w okresie aktywności płazów (od 1 marca do 31 października), zapewnić nadzór przyrodniczy w zakresie herpetologicznym, do zadań którego należeć będzie bieżąca kontrola terenu pod kątem występowania płazów oraz ewentualne wskazywanie dodatkowych działań zabezpieczających, w tym ustalanie potrzeby oraz lokalizacji wygrodzeń herpetologicznych.
- 3) Każdorazowo przed podjęciem prac, w tym w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu oddziaływania planowanych robót. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- 4) Po wykonaniu prac montażowych, teren zamierzenia zagospodarować jako biologicznie czynny, np. poprzez pozostawienie do naturalnej sukcesji, obsianie rodzimymi gatunkami traw lub użytkowanie rolnicze.
- 5) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

- 6) Odpady o kodzie 16 02 13* wytwarzane w związku z prowadzeniem prac serwisowych oraz naprawą instalacji, a także wymianą paneli przekazywać niezwłocznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie dalszego ich zagospodarowania.
- 7) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji zamierzenia, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 8) Nie usuwać drzew w ramach realizacji zadania.
- 9) Wycinkę krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum, maksymalnie 6210 m² na działce ewid. nr 315/1 obręb Ryńsk oraz 195 m² na działce ewid. nr 343/4 obręb Ryńsk oraz prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- 10) Drzewa i krzewy, będące w zasięgu oddziaływania inwestycji, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć przed:
 - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygrodzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,
 - b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.
- 11) W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu rzutu korony drzew, wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą.
- 12) Nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.
- 13) Na etapie realizacji przedsięwzięcia oznaczyć w terenie (np. wygrodzić taśmą ostrzegawczą) zgodnie z Rys. nr 1, poniższe płaty siedlisk przyrodniczych oraz siedliska płazów, celem wyeliminowania zagrożenia ich przypadkowego zniszczenia:
 - a) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie położony w sąsiedztwie obszaru przedsięwzięcia nr 25,
 - b) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie położony w sąsiedztwie obszaru przedsięwzięcia nr 19,
 - c) 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nymphaeion*, *Potamion* położony w sąsiedztwie obszaru przedsięwzięcia nr 20,
 - d) obszar podmokły położony w sąsiedztwie obszarów przedsięwzięcia nr 20, 21, 26,
 - e) zbiornik wodny położony na obszarze przedsięwzięcia nr 36.
- 14) Wykonać łąki kwietne we wskazanych zgodnie z Rys. nr 1 lokalizacjach obejmujących wyłącznie grunty orne, poprzez obsianie ich rodzimymi gatunkami roślin miododajnych.
- 15) Na każdym obszarze przedsięwzięcia wykonać co najmniej 3 mikrosiedliska dla zwierząt w postaci przyzm z kamieni i innych naturalnych materiałów (np. karpiny, gałęzie, liście, trociny, kora, darń itp.) o wysokości około 1 m, długości około 5 m i szerokości około 3 m. Dokładne lokalizacje i sposób wykonania uzgodnić z ekspertem przyrodnikiem.

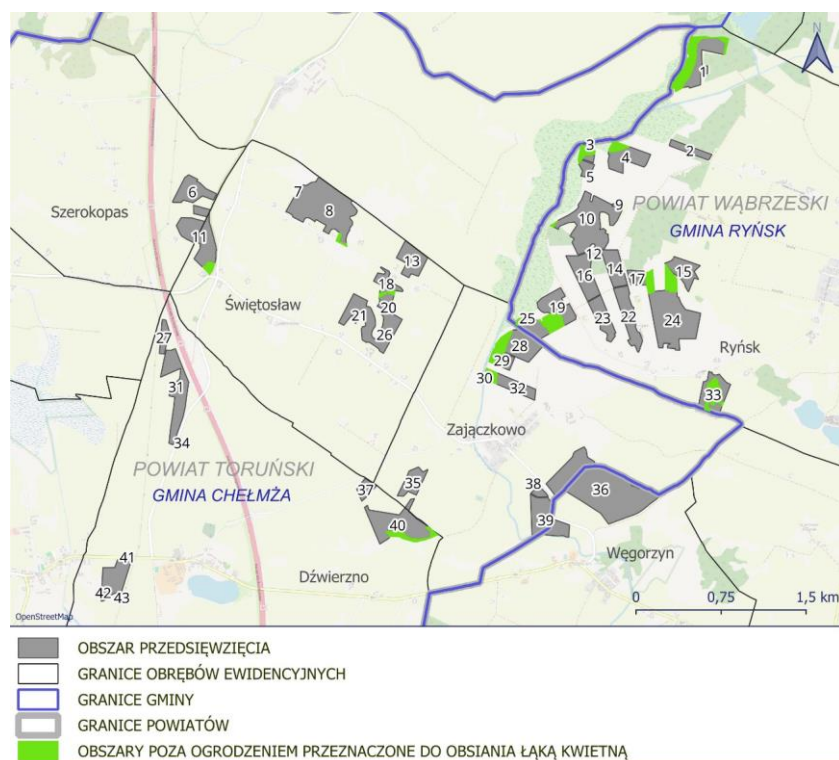

Rys. nr 1 Obszary przeznaczone na łąki kwietne

- 16) W celu ochrony krajobrazu oraz zwiększenia lokalnej bioróżnorodności w ramach zamierzenia wprowadzić nasadzenia krzewów rodzimych gatunków wzdłuż wskazanych odcinków instalacji, zgodnie z Rys. nr 2 (zielone linie). Nasadzenia wykonać po zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu. Do nasadzeń stosować gatunki rodzime, jak jałowiec pospolity, dereń świdwa, szakłak pospolity, trzmielina (zwyczajna, brodawkowata), kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, kalina koralowa, głóg (jedno- i dwuszyjkowy), tarnina, czeremcha zwyczajna, dziki bez czarny, bez koralowy, jarząb pospolity, berberys zwyczajny, rokitnik zwyczajny, róża dzika.

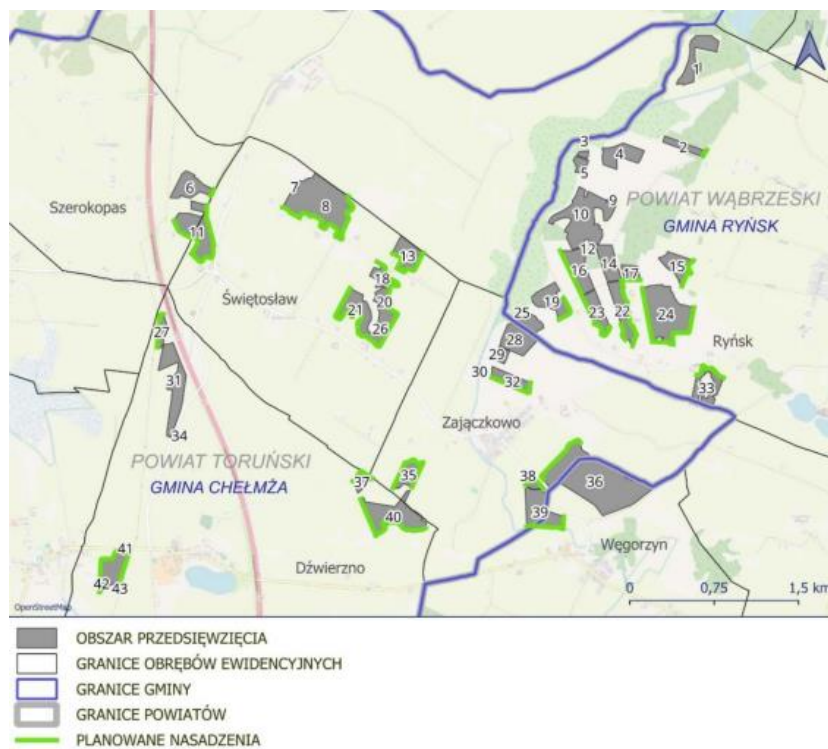

Rys. nr 2 Orientacyjna lokalizacja nasadzeń izolacyjnych (zielone linie)

- Szczegółowy sposób wykonania nasadzeń i skład gatunkowy ustalić ze specjalistą przyrodnikiem na etapie realizacji zadania. Ewentualne przycinanie krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed przycięciem przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie krzewów przeznaczonych do przycięcia.
- 17) Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności przez okres co najmniej 3 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek.
 - 18) Do czyszczenia paneli stosować czystą wodę bez dodatku sztucznych detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych.
 - 19) Nie stosować środków ochrony roślin (herbicydy, pestycydy) oraz nawozów sztucznych na terenie przedmiotowej farmy.
 - 20) Wykaszenie roślinności na terenie farmy prowadzić po 1 sierpnia, rozpoczynając od centrum farmy w kierunku jej brzegów, celem zminimalizowania zagrożenia śmiertelności dla małych zwierząt, w tym ptaków.
 - 21) Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
 - 22) Zachować w nienaruszonym stanie istniejące rowy oraz zbiorniki wodne.
 - 23) Zachować w sprawności technicznej ewentualne urządzenia podziemne (drenowanie).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- 1) Inwestycję zrealizować w granicach terenu wskazanego w Załączniku nr 1, uwzględniając w szczególności:
 - a) wyłączenie z zajęcia i przekształcenia wszystkich lasów, zadrzewień (dopuszcza się usunięcie wyłącznie krzewów o powierzchni maksymalnie 6210 m² na działce ewid. nr 315/1 obręb Ryńsk oraz 195 m² na działce ewid. nr 343/4 obręb Ryńsk), cieków wodnych, w tym rowów melioracyjnych, położonych na terenie działek inwestycyjnych,
 - b) realizację inwestycji poza pasem o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”,
 - c) wyłączenie z zajęcia i przekształcenia, w tym ogrodzenia, strefy buforowej o szerokości co najmniej 10 m od brzegów Strugi Toruńskiej, na odcinku położonym poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”,
 - d) wyłączenie z zajęcia i przekształcenia, w tym ogrodzenia, stref buforowych o szerokości co najmniej 4 m od krawędzi lasów oraz 2 m od krawędzi zadrzewień i brzegów rowów melioracyjnych,
 - e) wyłączenie z zajęcia i przekształcenia, w tym ogrodzenia, korytarza o szerokości co najmniej 10 m pomiędzy obszarami przedsięwzięcia nr 14 i 16 a obszarem przedsięwzięcia nr 12.
- 2) Wyeliminować możliwość powstawania zjawiska oślepienia ptaków w locie, poprzez zastosowanie antyrefleksyjnych powłok pokrywających panele fotowoltaiczne.
- 3) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod transformatorem wykonać szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującą się w transformatorze.
- 4) W celu umożliwienia przemieszczania się małych zwierząt, w tym płazów, przez teren farmy, zastosować ogrodzenie z pozostawieniem minimum 15 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu.
- 5) Ogrodzenie wykonać bez stosowania elementów mogących powodować zranienie i zabicie zwierząt, w tym wykluczając zastosowanie drutu kolczastego oraz drutu żyłkowego.
- 6) Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach budynków farmy zabezpieczyć przed dostępem ptaków i nietoperzy, np. zasłonić siatką o oczkach o średnicy maksymalnie 1 cm.
- 7) Budynki wykonać lub pomalować w kolorystyce neutralnej, np. odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni, aby ograniczyć ich widoczność w krajobrazie.

8) Nie wprowadzać oświetlenia stałego farmy fotowoltaicznej. Dopuszcza się zastosowanie oświetlenia włączanego tylko w przypadku detekcji ruchu, z wykorzystaniem źródła światła o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi w dół.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, wobec powyższego nie nakłada się dodatkowych wymogów.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW

Nie dotyczy.

II. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy, pod warunkiem, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

IV. Przeprowadzić monitoring porealizacyjny w zakresie roślinności, płazów, migracji zwierząt (szczególnie średnich i dużych ssaków), awifauny lęgowej, migrującej i zimującej oraz śmiertelności ptaków. W zakresie awifauny wykonać 2 kontrole rocznie w okresie lęgowym (w terminach zgodnych z metodyką MPPL), 2 kontrole rocznie w okresie migracji jesiennej, 2 kontrole rocznie w okresie migracji wiosennej, 2 kontrole rocznie w okresie zimowania. W zakresie płazów badania prowadzić w okresie ich aktywności (w szczególności rozrodu). W zakresie migracji zwierząt, badania prowadzić w okresach migracji średnich i dużych ssaków, a w zakresie roślinności w okresie wegetacji. Do monitoringu ssaków wykorzystać fotopułapki. Po zakończeniu każdej z ww. kontroli przeprowadzić wyszukiwanie martwych ptaków na terenie całej inwestycji. Monitoring wykonać w 1, 3 i 5 lub 1, 2 i 3 roku po oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonych badań przeprowadzić analizę rzeczywistego wpływu zamierzenia na roślinność i ptaki (porównanie z wynikami badań przedrealizacyjnych). Wyniki monitoringu przedkładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ciągu 60 dni od zakończenia każdego z cykli badań.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

VI. Warunki realizacji przedsięwzięcia wiążące inwestora zawarte zostały w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2026 r. znak: WOO.4221.286.2025.HN.8 oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 września 2024 r. GR.ZZŚ.4901.306.2024.WL.

Uzasadnienie

W dniu 2 sierpnia 2024 r. wpłynął do Urzędu Gminy Ryńsk wniosek Pana Jarosława Bodulskiego, działającego w imieniu i na rzecz Lightsource Development Polska Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża.

Do przedmiotowego wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem na elektronicznym nośniku danych, potwierdzoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, kopię mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsięwzięcie ma polegać na budowie zespołu fotoogniw o mocy do 265 MW w miejscowościach: Dźwierzno, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo gmina Chełmża oraz Ryńsk i Węgorzyn gmina Ryńsk. Powierzchnia zajęta przez instalację fotowoltaiczną po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 219,5 ha. Większa część przedsięwzięcia zlokalizowana będzie w gminie Ryńsk, tj. 111,1 ha, natomiast w gminie Chełmża 108,4 ha. Dla terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Właściwość Wójta Gminy Ryńsk jako organu dla prowadzenia postępowania w sprawie ustalono w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) dalej zwanej ustawą.

Wnioskodawca w przedłożonej dokumentacji wskazywał, że inwestycja zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - „zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Ryńsk zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, co do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 30 września 2024 r. znak: WOO.4220.638.2024.HN wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wskazał, iż zakres raportu powinien obejmować zagadnienia, o których mowa w art. 66 ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w opinii z dnia 26 września 2024 r. znak: NNZ.9022.3.4.23.2024 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 24 września 2024 r., znak: GR.ZZŚ.4901.306.2024.WL nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki i wymagania, które należy ująć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Ryńsk postanowieniem z dnia 18 października 2024 r. znak: WOŚ.6220.16.6.2024 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia. Jednocześnie, postanowieniem z dnia 18 października 2024 r. znak: WOŚ.6220.16.8.2024 postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 8 sierpnia 2025 r. złożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dźwierzno wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na obszarze gminy Ryńsk i gminy Chełmża, opracowany przez Pana Jarosława Bodulskiego, Pana Andrzeja Dziurę, Panią Marię Kilińską, Panią Wioletę Kamińską,

Panią Magdalenę Kingę Skuzę, Panią Mirosławę Rybczyńską-Szewczyk i Pana Grzegorza Bistulę-Prószyńskiego.

Wójt Gminy Ryńsk postanowieniem z dnia 2 września 2025 r. znak: WOŚ.6220.16.11.2024 podjął zawieszone postępowanie, a pismem z dnia 2 września 2026 r. znak: WOŚ.6220.16.13.2024 stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy zwrócił się o dokonanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 maja 2026 r. znak: WOO.4221.286.2025.HN.8 uzgodnił realizację przedsięwzięcia zgłaszając warunki, jakie powinny być uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Warunki te zostały w całości uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy, obwieszczenie o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości w dniu 2 września 2025 r., a następnie 8 czerwca 2026 r. informując o złożonym wniosku oraz możliwości składania wniosków i uwag przez społeczeństwo, wyznaczając 30-dniowy termin. Umieszczono tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryńsk, Urzędu Gminy Chełmża i Urzędu Gminy Płużnica, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, Urzędu Gminy Chełmża i Urzędu Gminy Płużnica oraz w miejscowościach Ryńsk, Węgorzyn, Bocień, Dźwierzno, Liznowo, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno i Ostrowo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie dwóch gmin. Większa część przedsięwzięcia zlokalizowana będzie w gminie Ryńsk, tj. 111,1 ha, natomiast w gminie Chełmża 108,4 ha. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy oraz art. 106 k.p.a., Wójt Gminy Ryńsk pismem z dnia 18 sierpnia 2026 r. znak: WOŚ.6220.16.15.2024 wystąpił do Wójta Gminy Chełmża o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Wójt Gminy Chełmża postanowieniem z dnia 17 września 2026 r. znak: GKOŚ.6220.3.2026 pozytywnie zaopiniował w zakresie oddziaływania na środowisko część przedmiotowego przedsięwzięcia, zlokalizowanego na terenie gminy Chełmża i nie wniósł zastrzeżeń do realizacji inwestycji.

Następnie obwieszczeniem z dnia 25 września 2026 r. znak: WOŚ.6220.16.16.2024 zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów wyznaczając 7 dniowy termin. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie instalacji zespołu fotoogniw o mocy do 265 MW w miejscowościach: Dźwierzno, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo gmina Chełmża oraz Ryńsk i Węgorzyn gmina Ryńsk. Powierzchnia zajęta przez instalację fotowoltaiczną po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 219,5 ha. Większa część przedsięwzięcia zlokalizowana będzie w gminie Ryńsk, tj. 111,1 ha, natomiast w gminie Chełmża 108,4 ha.

Technologia fotowoltaiczna jest przykładem całkowicie bezemisyjnej technologii OZE – w trakcie funkcjonowania nie wprowadza do środowiska istotnych zanieczyszczeń. Działanie takich instalacji opiera się na przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzaniu prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko fotoelektryczne jest w pełni odwracalne (nie powoduje zużycia żadnych materiałów czy elementów modułów fotowoltaicznych) i w związku z tym nie powoduje powstawania żadnych emisji, czy wytwarzania odpadów. Wytworzona w panelach fotowoltaicznych energia elektryczna będzie wprowadzana bezpośrednio do infrastruktury przesyłowej lokalnego operatora elektroenergetycznego. Poza bezpośrednią konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która będzie zachodziła w panelach fotowoltaicznych, na terenie farmy nie zachodzą żadne inne procesy produkcyjne.

Realizacja zadania, przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji instalacji fotowoltaicznej nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania oraz usunięcia drzew.

Na farmę fotowoltaiczną składać się będą następujące elementy:

- wolnostojące lub wbijane/wkręcane w ziemię stalowe lub aluminiowe konstrukcje wsporcze dla modułów fotowoltaicznych (w systemie stałym lub nadążnym),
- moduły fotowoltaiczne,

- przekształtniki DC/AC (inwertery/falowniki), przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, umiejscowione na konstrukcjach wsporczych lub w budynkach stacji kontenerowych,
- rozdzielnice polowe niskiego napięcia (nN),
- linie kablowe niskiego napięcia (nN), średniego napięcia (SN), wysokiego napięcia (WN) i najwyższego napięcia (NN),
- linie telekomunikacyjne i światłowodowe,
- zjazdy z dróg publicznych na tereny planowanego przedsięwzięcia,
- odcinki dróg dojazdowych zapewniające dojazd do nieruchomości, na których zlokalizowane będą moduły fotowoltaiczne z istniejącej sieci drogowej,
- wewnętrzne drogi utwardzone kruszywem lub płytami ażurowymi i ścieżki techniczno-eksploatacyjne,
- place manewrowe wraz z miejscami postojowymi,
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe nN/SN,
- stacja transformatorowa SN/WN/NN (stacja GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kontenerem oraz niezbędną zewnętrzną infrastrukturą techniczną,
- stacja RSN (Rozdzielnica Średniego Napięcia),
- stacje rozdzielcze średniego napięcia SN, (złącza kablowe średniego napięcia (SN),
- układy pomiarowo-rozliczeniowe w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- ogrodzenie i oświetlenie terenu,
- instalacja dozoru i monitoringu,
- kontenerowe obiekty utrzymania farmy oraz na części zamienne,
- urządzenia wodne służące zagospodarowaniu wód opadowych oraz roztopowych w granicach farmy fotowoltaicznej,
- inne niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Inwestor dopuszcza realizację zadania w podziale na etapy, z możliwością łączenia poszczególnych etapów. Każda instalacja zrealizowana jako odrębny etap będzie posiadała kompletną infrastrukturę techniczną niezbędną do samodzielnego funkcjonowania.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony będzie istniejącymi ciągami komunikacyjnymi i drogą serwisową o nawierzchni żwirowej lub podobnej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Uwzględniając zaproponowane w raporcie rozwiązania, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na bioróżnorodność. Grunt pod panelami fotowoltaicznymi pozostanie powierzchnią biologicznie czynną.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę (do mycia paneli) i energię elektryczną na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Projektowane zamierzenie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości około 20 m od ogrodzenia planowanego przedsięwzięcia.

Na terenie projektowanego zadania nie występują, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na omawianym terenie nie występują strefy ochronne ujęć wody. Charakteryzowana nieruchomość znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t. j.).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w dwóch obszarach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW200010289839 - Bacha ze Zgniłką, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.
- PLLW20246 – Wieczno Pd, JCWP jeziorna, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: brak danych, stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na etapie realizacji analizowanego zadania, potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód jest ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awaryjnych wycieków paliw z maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas montażu farmy.

Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane będą prowadzone w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne przeglądy techniczne, bez wycieków paliwa. W przypadku wystąpienia ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na terenie przedsięwzięcia, miejsce wycieku należy zabezpieczyć, np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwać odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii.

Podczas realizacji zadania, ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych bezodpływowych zbiornikach systematycznie opróżnianych przez specjalistyczną firmę.

Planowana farma fotowoltaiczna, z wyjątkiem konieczności usunięcia awarii, wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia, nie wymaga stałej obsługi.

Na etapie eksploatacji inwestycji, w przypadku zastosowania na terenie farmy transformatora olejowego, w celu uniknięcia przedostania się oleju do środowiska gruntowo-wodnego na skutek awarii, pod transformatorem znajdować się będzie szczelna misa olejowa, która jest w stanie zmagazynować całą zawartość oleju w transformatorze.

Z uwagi na bezobsługowy charakter zamierzenia w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się pobierania wody i odprowadzania ścieków. Woda wykorzystywana będzie jedynie do czyszczenia powierzchni paneli.

Proces mycia paneli fotowoltaicznych należy realizować przy użyciu wody czystej, bez dodatku czyszczących środków chemicznych. Zużyta do mycia paneli woda trafi następnie bezpośrednio do gruntu, w związku z czym nie będą powstawały ścieki. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ogniw będą w naturalny sposób spływały do gruntu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter zamierzenia, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Na etapie realizacji zadania będą wytwarzane odpady typowe dla prac budowlanych, a także odpady opakowaniowe oraz komunalne. Będą to głównie odpady powstające podczas prowadzenia prac przygotowawczych, budowlanych i montażowych.

Wszystkie odpady będą czasowo gromadzone w odpowiednich pojemnikach, do momentu odbioru przez uprawnioną firmę. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r., poz. 1328 t.j.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powinno być zgodne z podstawowymi zasadami gospodarowania nimi, tj. hierarchią sposobów postępowania z odpadami zawartą w art. 17 ww. ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Odpady o kodzie 16 02 13* wytwarzane w związku z prowadzeniem prac serwisowych oraz naprawą instalacji, a także wymianą paneli należy niezwłocznie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie dalszego ich zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Powyższe oddziaływania będą miały charakter przejściowy oraz odwracalny. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6:00-22:00).

Eksploatacja projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącej emisji hałasu do środowiska. Elektrownie fotowoltaiczne należą do przedsięwzięć o małym oddziaływaniu akustycznym na środowisko.

W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja zanieczyszczeń do powietrza z wyjątkiem niewielkiej ich ilości związanych z ruchem pojazdów zapewniających właściwe utrzymanie farmy.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie generowania pola elektromagnetycznego wynika, iż przedmiotowe zamierzenie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska w tym zakresie.

W raporcie podano, że elementy farmy fotowoltaicznej charakteryzują się nieznacznym polem magnetycznym, którego oddziaływanie jest pomijalnie małe.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowane zostało ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter zamierzenia, nie będzie mieć miejsca znaczące oddziaływanie skumulowane.

Inwestor rozważał wariant alternatywny przedsięwzięcia, polegający na realizacji elektrowni fotowoltaicznej o tych samych parametrach, w tej samej lokalizacji, różniący się od wariantu inwestorskiego technologią posadowienia paneli. W takim przypadku konieczne jest mocowanie stołów paneli przy zastosowaniu fundamentów betonowych.

W przypadku tego wariantu, zastosowane rozwiązania wpłyną na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu inwestycyjnego, zwiększy się ilość odpadów wytwarzanych na każdym z etapów przedsięwzięcia oraz wydłużą etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Mając na względzie powyższe, wariant alternatywny został odrzucony przez Inwestora, a przyjęty do realizacji został uznany za najkorzystniejszy dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315 t.j.) oraz uchwale nr XII/268/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 7362), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, ww. zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

W ramach realizacji zamierzenia nie będą budowane nowe obiekty budowlane w pasie szerokości 100 m od:

- a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
- b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 t.j.).

Ewentualna wycinka krzewów rosnących w granicach ww. obszaru nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

Lasy, zadrzewienia (za wyjątkiem dwóch powierzchni krzewów), cieki wodne, w tym rowy melioracyjne, położone na działkach inwestycyjnych, zostaną wyłączone z zajęcia i przekształcenia wraz ze strefami buforowymi. Ponadto, drzewa i krzewy zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami, na etapie realizacji przedsięwzięcia. Teren zadania po jego zrealizowaniu zostanie zagospodarowany jako biologicznie czynny.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji instalacji fotowoltaicznej nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć, a wycinkę krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa. Dla wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów na etapie eksploatacji instalacji, wykaszanie terenu należy prowadzić rozpoczynając od centrum farmy w kierunku jej brzegów z uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków, gniazdujących bezpośrednio na ziemi.

W celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń względem zwierząt przewidziano zastosowanie paneli zabezpieczonych powłoką antyrefleksyjną oraz zasłonięcie otworów w budynkach, uniemożliwiające ich zasiedlenie przez zwierzęta, w szczególności ptaki i nietoperze. Na etapie funkcjonowania inwestycji wskazano także na konieczność mycia paneli wodą bez dodatków sztucznych detergentów oraz niestosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

Ponadto, w celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania terenu przedsięwzięcia przed rozpoczęciem prac oraz wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie, oznaczenie w terenie siedlisk rozrodu płazów, położonych najbliżej inwestycji, a także zapewnienie nadzoru przyrodniczego w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności płazów.

Wskazania dotyczące ograniczenia oświetlenia terenu instalacji mają na celu ograniczenie oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze. Ponadto, celem ograniczenia oddziaływania zadania na korytarze ekologiczne wskazano na konieczność zachowania odstępu pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią gruntu oraz wyznaczenia stref buforowych wzdłuż cieków wodnych i lasów, a także utworzenie korytarzy dla migracji zwierząt.

Celem ograniczenia oddziaływania instalacji na krajobraz budynki zostaną wykonane lub pomalowane w kolorystyce neutralnej oraz zostaną wprowadzone nasadzenia krzewów wzdłuż wskazanych fragmentów ogrodzenia przedsięwzięcia (będą one stanowiły częściowo także nasadzenia zastępcze za ewentualnie usunięte krzewy). Nasadzenia będą także tworzyły dogodne warunki dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków.

Zaplanowano także wykonanie łąk kwietnych oraz mikrosiedlisk dla zwierząt, celem zwiększenia bioróżnorodności w rejonie przedsięwzięcia.

W celu zweryfikowania rzeczywistego wpływu inwestycji na płazy, migrację zwierząt, ptaki i roślinność, wskazano na konieczność przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz na Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ponadto, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii przyczyni się do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza) oraz globalnej (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zadania.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz używanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, dla przedmiotowego zamierzenia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakresu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz właściwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z właściwymi organami i w oparciu o treść przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko określono środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach wynikających z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik:

- 1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy;
- 2) Koncepcja rozmieszczenia poszczególnych elementów planowanej instalacji na terenie farmy fotowoltaicznej.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z up. WÓJTA
mgr Łukasz Gapiński
ZASTĘPCA WÓJTA

Łukasz Marcin Gapiński;
Gmina Ryńsk

Elektronicznie podpisany
przez Łukasz Marcin
Gapiński; Gmina Ryńsk
Data: 2026.10.29
10:56:24 +01'00'

Otrzymują:

- 1) Pan Jarosław Bodulski ODJ Enviro Sp. z o. o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
- 2) Pozostałe strony postępowania – art. 49 k.p.a;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno;
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Sprawę prowadzi: Sabrina Głogowska, tel. 56 687 75 23, glogowska.sabrina@gminarynsk.pl, pok. 105